


Schéma de fonctionnement de L'UVE de Villejust

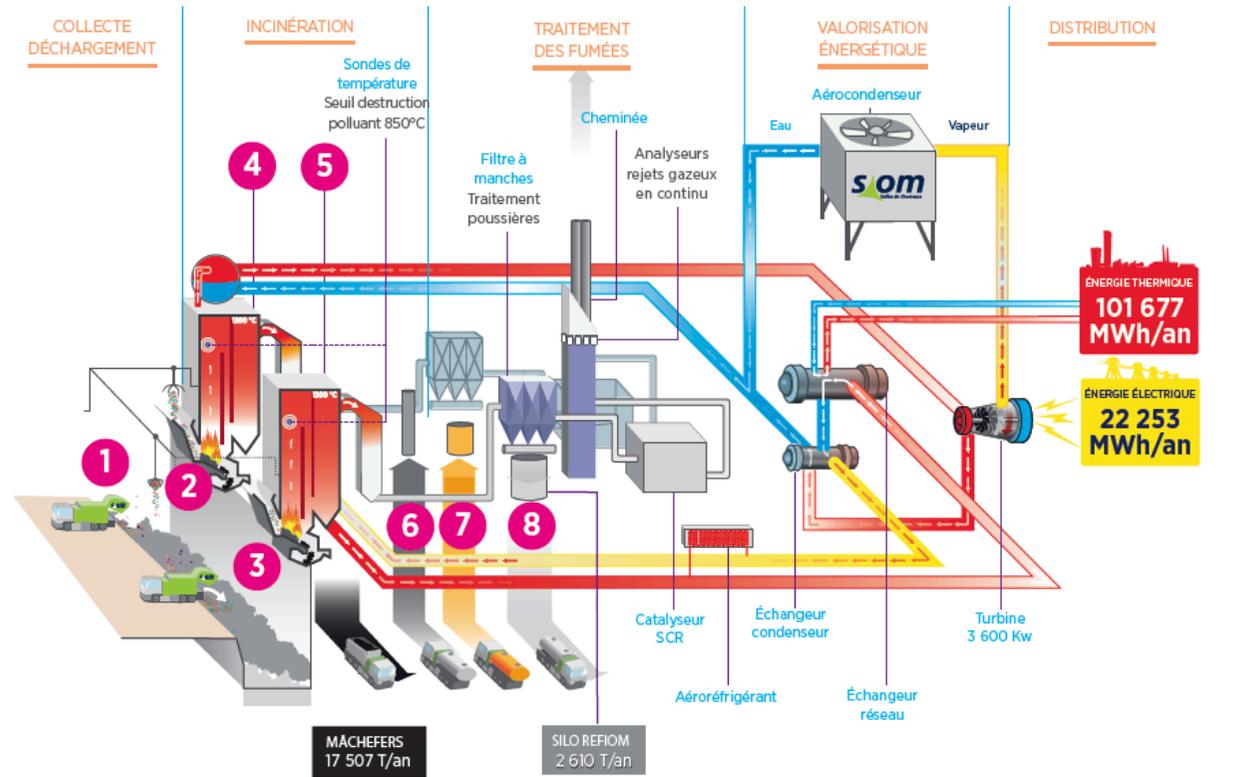

1 Réception déchets
Jusqu'à 110 000 T/an
93 426 T incinérées

2 Four 1
Jusqu'à 6 T/heure

3 Four 2
Jusqu'à 6,9 T/heure

4 Chaudière vapeur
Puissance : 12,3 Mw
17,3 T de vapeur/heure

5 Chaudière eau chaude surpressée
Puissance : 14,3 Mw
220 T d'eau chaude/heure

6 Charbon actif
(traitement des métaux lourds et dioxines)

7 Bicarbonate
(traitement des acides)

8 Traitement NOx